

安心食品服務股份有限公司食品檢驗中心

臺北市南港區忠孝東路七段508號17樓之9 電話：(02)2567-5001

測試報告

委託單位：安心食品服務股份有限公司
地址：台北市大安區仁愛路三段136號2樓201室
聯絡人：品保課
電話：02-2567-5001#516

報告編號：2312018-08
收件日期：2023/12/13
檢驗日期：2023/12/13
報告日期：2023/12/20

檢體描述(測試檢體由委託單位提供並確認資訊如下)

採樣日期：-

檢體名稱/檢體編號：熱拿鐵咖啡/231213B008

生產/供應商	原產地/國	批號	製造日期	有效日期	包裝	保存方式	數量/重量
摩斯漢堡	台灣	-	2023/12/13	-	散裝	冷藏	387g

測試結果：

認證識別	檢驗項目	檢驗方法	檢驗結果	定量/偵測極限	單位
-	腸桿菌科	AOAC 2003.01	陰性	1	CFU/mL
-	沙門氏菌	AOAC 2016.01	陰性	-	-
-	單核球增多性李斯特菌	AOAC 2016.08	陰性	-	-
-	金黃色葡萄球菌腸毒素	R-biopharm金黃色葡萄球菌腸毒素 RIDASCREEN®SET Total(R4105)	陰性	-	-

安心食品服務股份有限公司食品檢驗中心
報告簽署人：黃郁婷

黃郁婷



備註：

1. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
2. 本報告不得分離或擷錄使用，全文複製除外，報告經塗改者無效。
3. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
4. 低於定量極限或偵測極限之數值，檢驗結果以未檢出或陰性表示。
5. 『★』者該檢驗項目經衛生福利部認證，『◎』者該檢驗項目經財團法人全國認證基金會認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

安心食品服務股份有限公司食品檢驗中心


臺北市南港區忠孝東路七段508號17樓之9 電話：(02)2567-5001

測試報告

委託單位：安心食品服務股份有限公司
地址：台北市大安區仁愛路三段136號2樓201室
聯絡人：品保課
電話：02-2567-5001#516

報告編號：2312018-08
收件日期：2023/12/13
檢驗日期：2023/12/13
報告日期：2023/12/20

檢體照片：

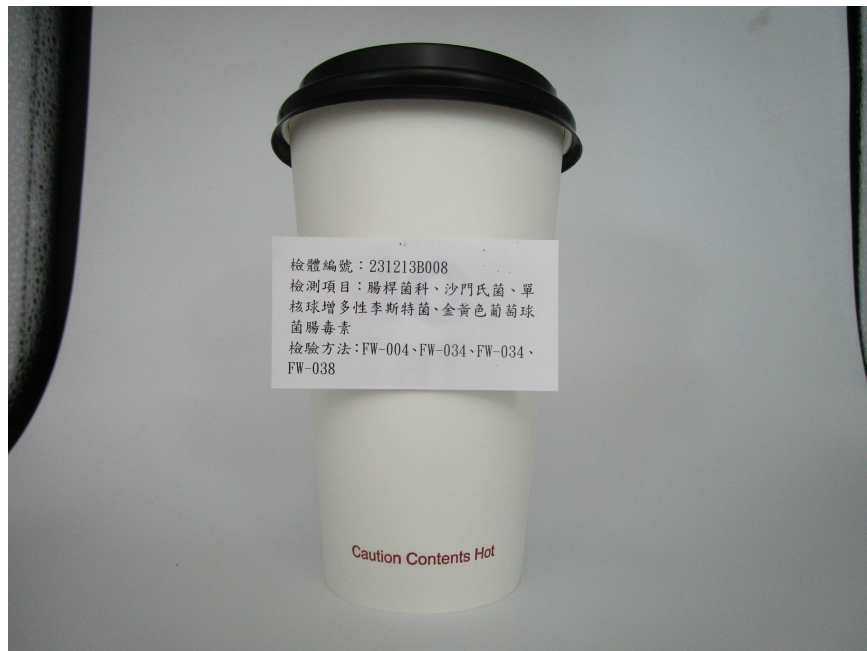

-結束-